


±6.20


±3.10

±0.00

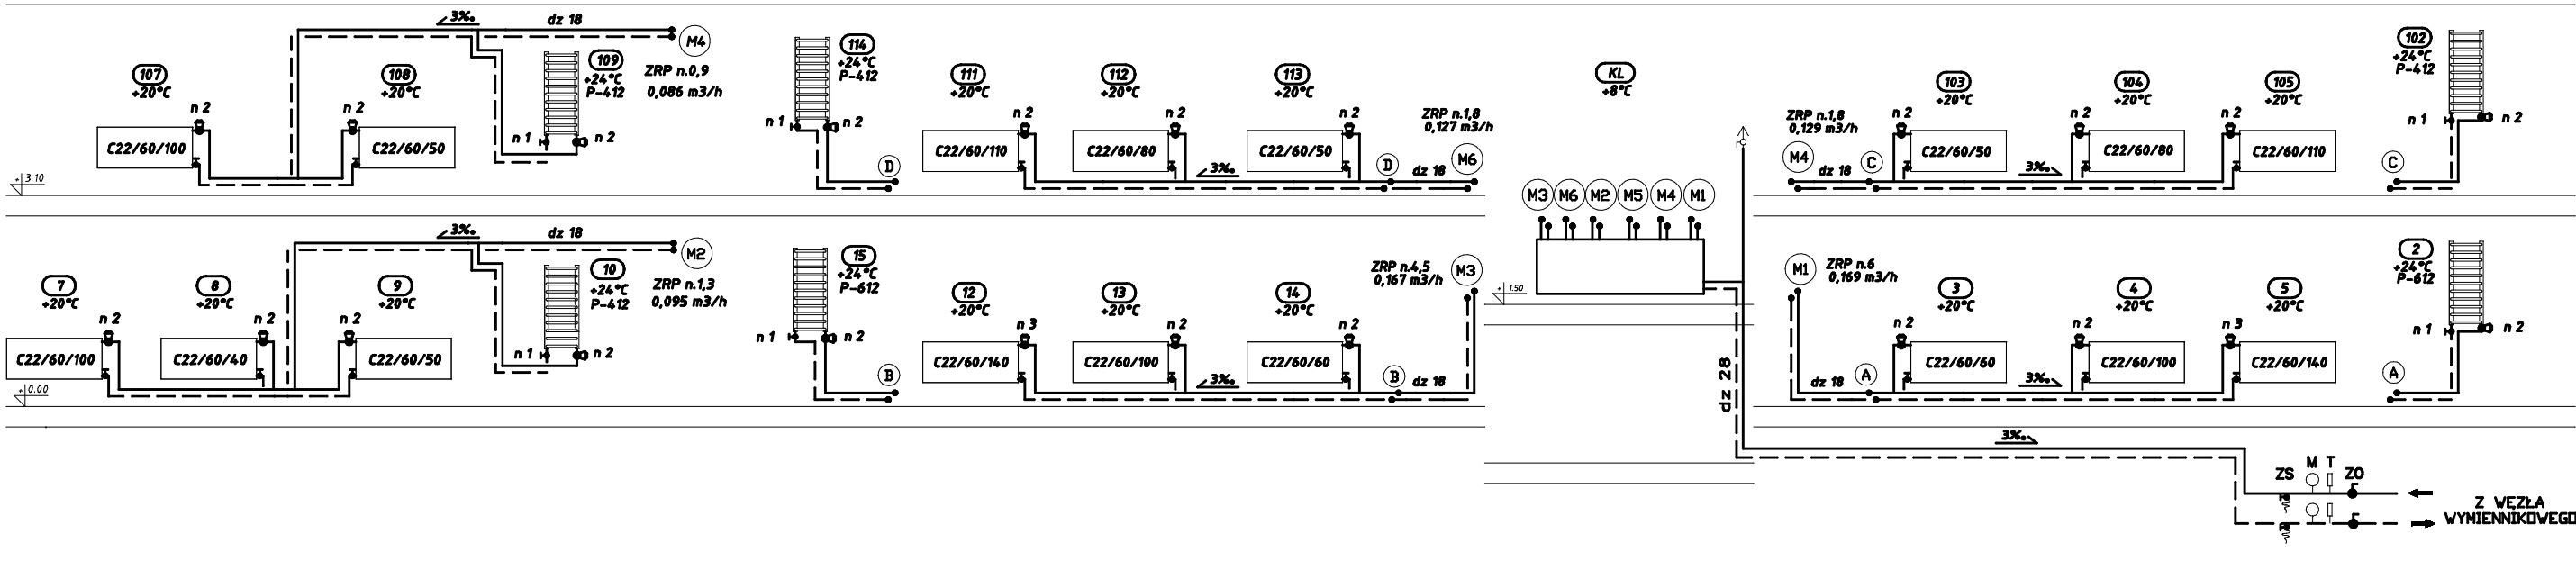

LEGENDA

ZRP	—	Zawór regulacyjno – pomiarowy
ZO	—	Zawór odcinający kulowy DN25
ZS	—	Zawór kulowy spustowy DN 15
T	—	Termometr
M	—	Manometr



UWAGA

Średnice nieopisanych gałęzi grzejnikowych wynoszą dz18

 ENERGOSYSTEM RYBNIK		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl		
TYTU Ł RYSUNKU:		Rozwinięcie instalacji c.o.		
TYTU Ł OPRACOWANIA:		PBW instalacji c.o.		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Budynek przy ul. Zebrzydowickiej 10 w Rybniku		
INWESTOR:		ZGM w Rybniku, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 05.2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Tatarczyk			SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Witold Opaliński	1340/03/U/C		NR RYS.: 4